
NOVOS 3 SR CO2 Temp (rH) EasySens®

Funk-Raumsensor zur Wandmontage zur Erfassung der Luftqualität (CO2), Temperatur und Feuchte

Radio room sensor for wall mounting for CO2, temperature and humidity measurement

thermokon®
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

6000742 Rev.00
Stand / Issue date: 16.10.2026

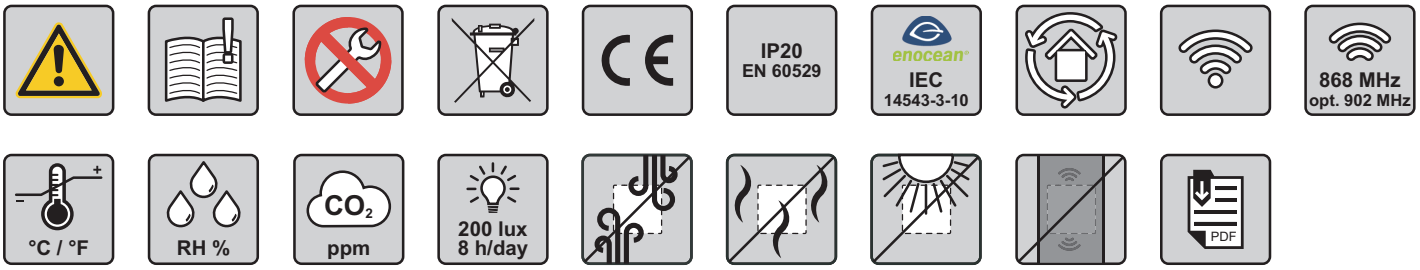

Eine ausführliche Dokumentation steht Ihnen zum Download zur Verfügung.

Detailed documentation is available for download.


DE EN




novos

enocean®


»MONTAGESCHRITTE / INSTALLATION STEPS




Geräteoberteil demontieren / Remove the top of the device




Schutzfolie abziehen / Remove the protective film




Klebefolie auf Unterteil kleben / Stick the adhesive film onto the base



Zweite Schutzfolie abziehen / Remove the second protective film



Montage mit Klebefolie / Installation with adhesive film




Montage mit Schrauben / Installation with screws

Vor Schritt 3 ist die Inbetriebnahme durchzuführen.


(siehe Seite 2)

Commissioning must be carried out before proceeding with step 3.

(see page 2)




Geräteoberteil montieren / Fitting the top of the device




Geräteoberteil befestigen / Securing the top of the device

Thermokon Sensortechnik GmbH, Platanenweg 1, 35756 Mittenaar, Germany • Tel: +49 2778/6960-0 • Fax: -400 • www.thermokon.de • email@thermokon.de

»INBETRIEBNAHME / COMMISSIONING

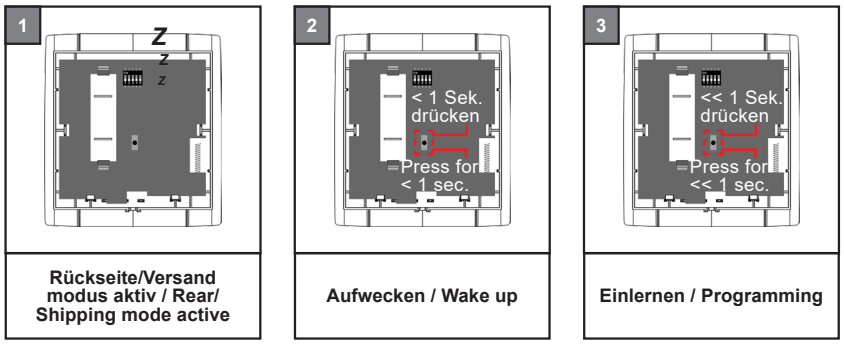

»BATTERIEWECHSEL / BATTERY REPLACEMENT

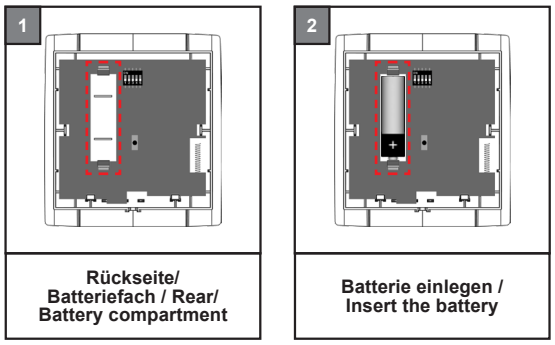


Leere Batterien sind umgehend zu ersetzen, da das Gerät andernfalls nicht ausreichend mit Strom versorgt wird.

Empty batteries must be replaced immediately; otherwise, the device will not be supplied with sufficient power.

Das Gerät wird primär über eine 3,6-V-AA-Lithiumbatterie versorgt. Die Solarzelle unterstützt die Batterie und lädt den internen Energiespeicher nach. Es können 1,5-V-Lithium- oder Alkalibatterien verwendet werden, jedoch mit deutlich reduzierter Batterielebensdauer. Zusätzlich benötigtes Zubehör: Batterie AA 3,6 V Lithium ER14505 – Art.-Nr. 759182.

The device is primarily powered by a 3.6 V AA lithium battery. The solar cell supports the battery and recharges the internal energy storage unit. Alternatively, 1.5 V lithium or alkaline batteries can be used, but with a significantly reduced battery life.
Additional required accessories: Battery AA 3.6 V lithium ER14505 – Item No. 759182

»ABMESSUNGEN (MM / IN.) / DIMENSIONS (MM / IN.)

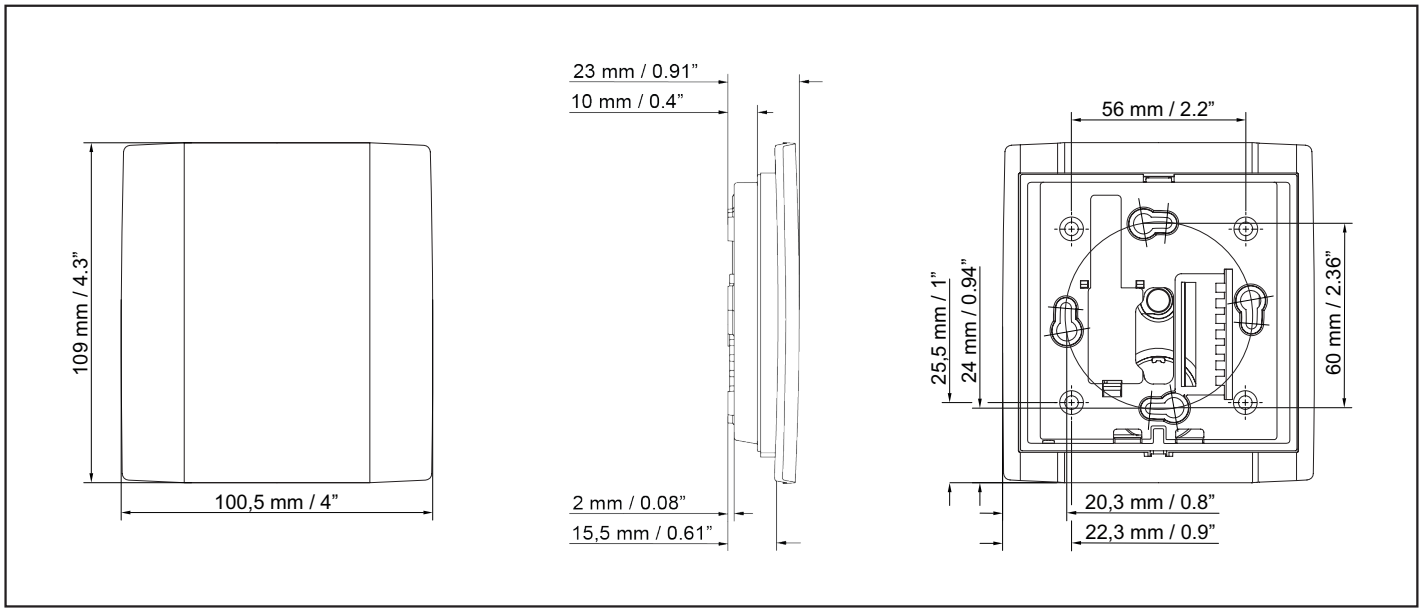

Thermokon Sensortechnik GmbH, Platanenweg 1, 35756 Mittenaar, Germany • Tel: +49 2778/6960-0 • Fax: -400 • www.thermokon.de • email@thermokon.de